


Устройство управления пожаротушением адресное

Предназначено для использования в адресных системах «Варта-Адрес» и CV1500.

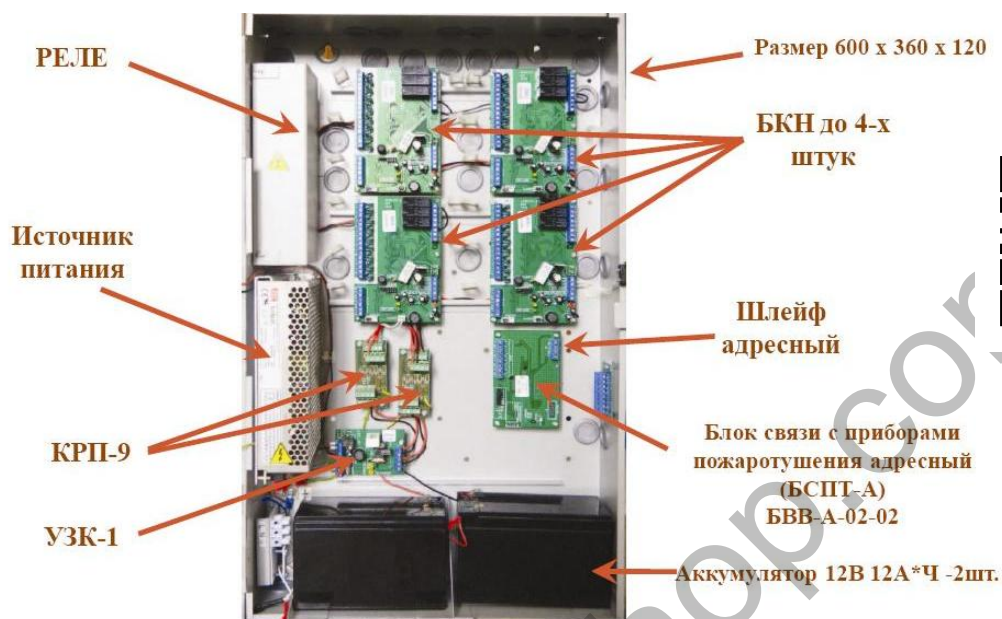

Устройство отображает состояния систем управления газового, аэрозольного или порошкового пожаротушения включенных в адресную систему.

Одно устройство позволяет установить в нём до 4 блоков автоматического управления и задержки (БКН), организовав тем самым до четырёх зон пожаротушения.

В одном адресном шлейфе может быть установлено до 40 устройств или до 160 зон пожаротушения. В адресной системе содержащей 15 адресных шлейфов может быть реализовано до 2400 зон пожаротушения.

БКН содержит и обрабатывает:

- шлейфы автоматического и ручного пуска;
- шлейф отключения автоматического пуска;
- шлейф блокировки;
- шлейф состояния ОТВ;
- выходы для подключения оповещателей, дополнительной индикации;
- выходы силового ключа, на которые подключаются цепи запуска.

Все упомянутые состояния по каждой зоне пожаротушения вводятся в адресную систему для последующей обработки и отображения на приборе и других компонентах системы.

Состояния БКН отображены аргументами для формул компонентов адресной системы.

Связь с БКН осуществляется по цифровому интерфейсу через блок БСПТ-А, что позволяет полностью отображать и управлять состоянием каждого БКН (сброс, запоминание, программирование и т.п.).

Устройство может быть удалено от центрального прибора на расстояние до 2000 м.

При потере связи с центральным прибором устройство может работать в автономном режиме.

Питание прибора - основное 220 В, резервное 2АБ X 12 Ач.